


危険物規制

1 危険物規制事務の概要

ガソリン、灯油の石油類をはじめとする発火性又は引火性を有する物品及び発火性又は引火性を促進する物品は、消防法で「危険物」と定められています。

消防法では、一定数量（指定数量）以上の危険物を貯蔵し又は取扱う場合には、市町村長等の審査により許可等を受けた危険物施設（製造所・貯蔵所・取扱所）で行わなければならないとされており、施設の位置、構造、設備等の技術基準及び危険物の貯蔵、取扱の基準について厳しく規制されています。また、指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱については、市町村条例により基準が定められており、消防長に対する届出が必要とされています。

危険物施設における火災や漏洩などの事故は、人命や周辺の地域に与える影響が極めて大きいことから、これらの災害を未然に防止し生活の安全を確保するため、消防本部では危険物施設の許可等に係る申請から完成に至るまでの審査及び検査業務、既存の施設に対する立入検査等を通して、危険物施設を保有する事業所の保安体制の確立や関係者の防災意識の向上を図っています。

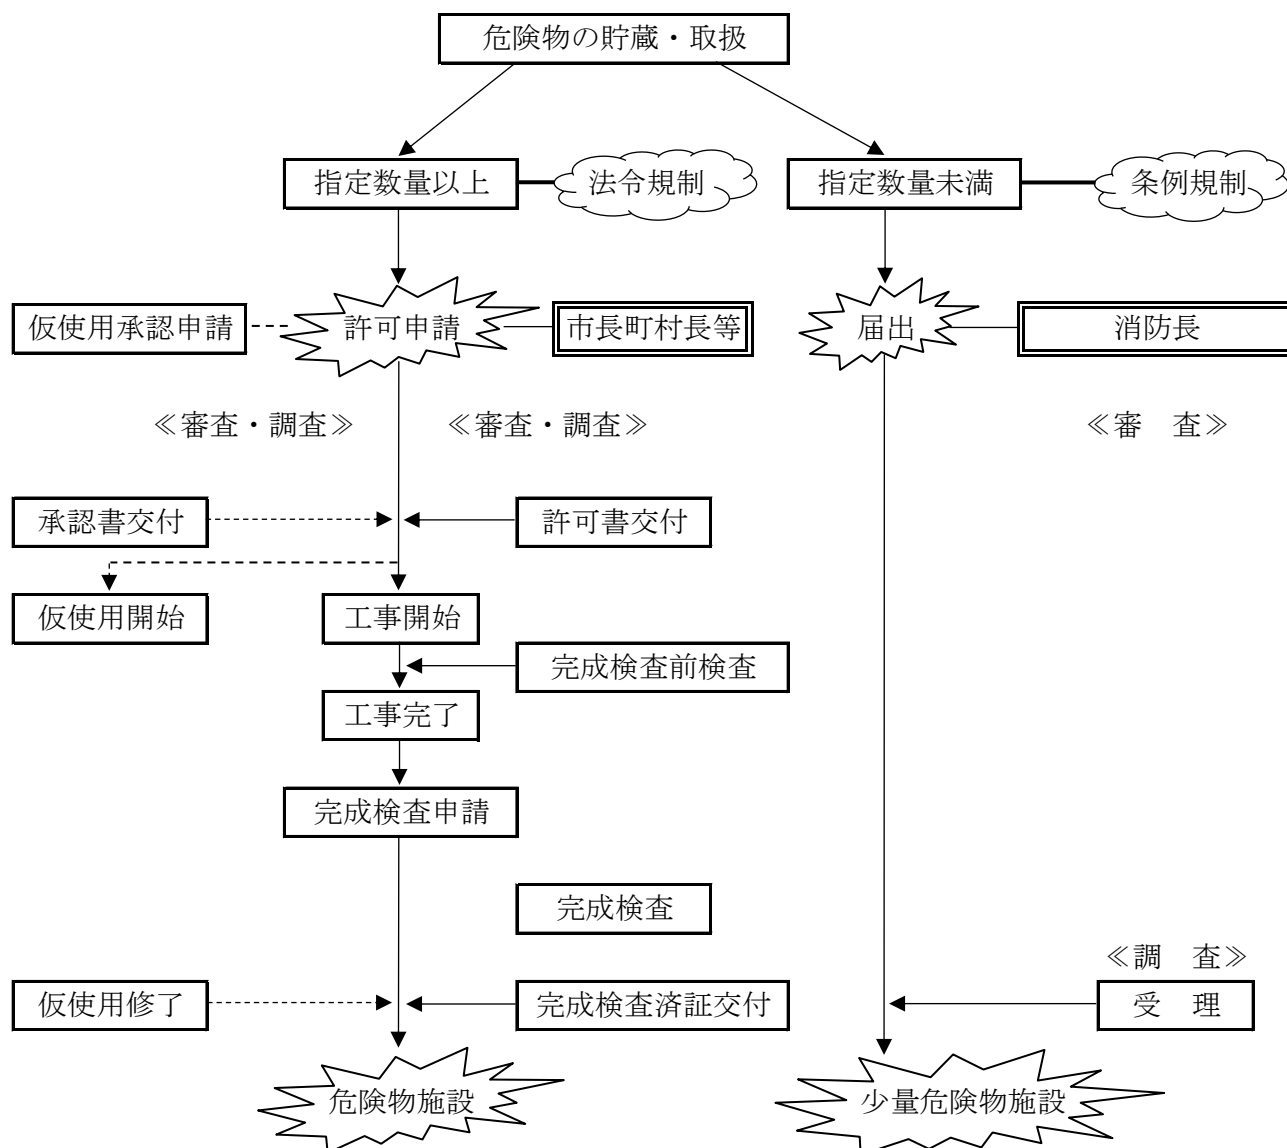

2 危険物施設の状況


危険物施設は、危険物を製造する施設（製造所）、タンクや容器により危険物を貯蔵する施設（貯蔵所）、給油や消費など危険物を取り扱う施設（取扱所）に大きく分類されます。

令和6年3月31日現在糸満市内の危険物施設総数は91施設です。内訳は、製造所1施設(1%)、貯蔵所56施設(62%)、取扱所34施設(37%)となっています。

また、地域別の危険物施設数は、西崎42施設(47%)、兼城7施設(9%)、高嶺14施設(15%)、三和16施設(17%)、糸満9施設(9%)、潮崎町3施設(3%)となっています。

危険物は消防法に基づき第1類(酸化性固体)、第2類(可燃性固体)、第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)、第4類(引火性液体)、第5類(自己反応性物質)、第6類(酸化性液体)に分類されています。我々の日常生活に密接な関わりをもつガソリン、灯油、軽油、重油、動植物油等の石油類は第4類に該当し、市内の全施設が第4類のみを貯蔵し、又は取り扱っています。

貯蔵・取扱形態別危険物施設数（令和5年度）

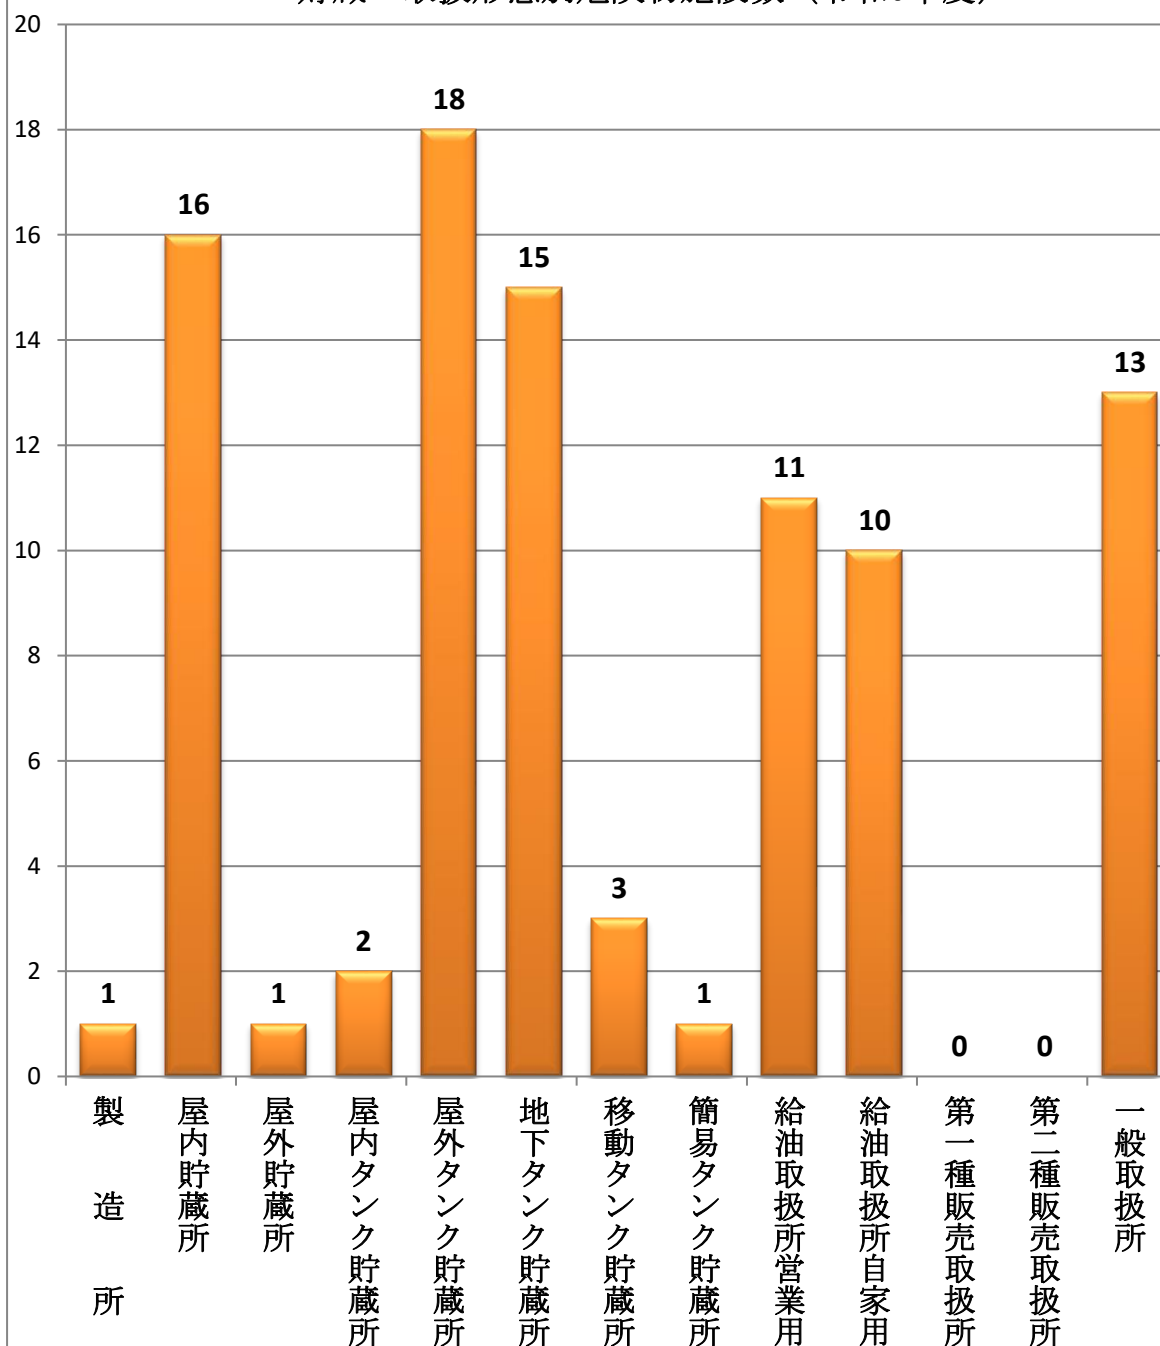

危険物製造所等の地域別・容量別施設状況

令和6年3月31日現在

製造所等 地域別	製造所 （A）	貯 蔵 所								取 扱 所						合計 （A） ＋ （B） ＋ （C）	危険物施設を有する事業所
		屋 内 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	屋 内 タンク貯蔵所	屋 外 タンク貯蔵所	地 下 タンク貯蔵所	移 動 タンク貯蔵所	簡 易 タンク貯蔵所	小 計（B）	給油所		第一種販売取扱所	第二種販売取扱所	一 般 取 扱 所	小 計（C）		
										営 業 用	自 家 用						
糸 満		4	1						5	1	3				4	9	5
西 崎	1	7		1	15	4			27	5	3			6	14	43	22
三 和		3			1	6		1	11		2			3	5	15	10
高 嶺		2			2	3	2		9	2	1			2	5	14	4
兼 城						1	1		2	3	1			1	5	7	10
潮 崎				1		1			2					1	1	3	2
計	1	16	1	2	18	15	3	1	56	11	10			13	34	91	53
5倍以下	1	6		1	2	5	3	1	18		2			6	8	27	14
5倍を超え10倍以下		5		1	2	8			16		1			4	5	21	8
10倍 〃 50倍 〃		4	1		12	1			18		5			2	7	25	16
50倍 〃 100倍 〃		1			2				3	2	1			1	4	7	3
100倍 〃 150倍 〃											1				1	1	
150倍 〃 200倍 〃										1					1	1	1
200倍 〃 1000倍 〃						1			1	8					8	9	11
1000倍を超える																	
計	1	16	1	2	18	15	3	1	56	11	10			13	34	91	53

容量別・地域別屋外タンク貯蔵所

令和6年3月31日現在

類別 要領別		合 計	第 1 類	第 2 類	第 3 類	第 4 類									第 5 類	第 6 類
						小 計	ガソリン	灯油	軽油	重油	第 2 石油類	動植物油類	アルコール類	第 4 石油類		
糸満	100K L 未満															
	100 k L 以上500 k L 未満															
	500 k L 〃 1000 k L 〃															
西 崎	100K L 未満	12				12			2	9	1					
	100 k L 以上500 k L 未満	3				3		1	1	1						
	500 k L 〃 1000 k L 〃															
三 和	100K L 未満	1				1				1						
	100 k L 以上500 k L 未満															
	500 k L 〃 1000 k L 〃															
高 嶺	100K L 未満	2				2		2								
	100 k L 以上500 k L 未満															
	500 k L 〃 1000 k L 〃															
兼 城	100K L 未満															
	100 k L 以上500 k L 未満															
	500 k L 〃 1000 k L 〃															
潮 崎	100K L 未満															
	100 k L 以上500 k L 未満															
	500 k L 〃 1000 k L 〃															
計		18				18		3	3	11	1					

少量危険物の地域別取扱施設数

令和6年3月31日現在

地域別	施設数（ ）内は移動タンク数
糸 満	15 (0)
西 崎	82 (4)
三 和	36 (1)
高 嶺	21 (1)
兼 城	29 (2)
潮 崎	1 (0)
計	184 (8)

指定可燃物の地域別取扱施設数

令和6年3月31日現在

種別 地域別	ぼろ及び紙くず		わら類		合成樹脂類		可燃性液体類		可燃性固体類		再生資源燃料		木くず		指定可燃物に 類する物		計	
	施設数	数量	施設数	数量	施設数	数量	施設数	数量	施設数	数量	施設数	数量	施設数	数量	施設数	数量	施設数	数量（t）
糸 満			2	20 t													2	20
西 崎	3	203 t			5	232 t	4	167 t	3	85 t	1	40 t	3	317 t	1	4,000 t	20	5,044
三 和																	0	0
高 嶺					2	97 t											2	97
兼 城																	0	0
潮 崎	1	4 t															1	4
計	4	207 t	2	20 t	7	329 t	4	167 t	3	85 t	1	40 t	3	317 t	1	4,000 t	25	5,165

危険物事務処理状況

令和6年3月31日現在

製造所等 項目	製造所	屋内貯蔵所	屋外貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	給油取扱所	販売取扱所	一般取扱所	自家給油取扱所	少量危険物	計
設置許可		1				1					1	1		4
設置の完成検査												1		1
変更許可		1					1				1	1		4
変更の完成検査		1					1				1			3
水圧検査														0
水張検査														0
品名・数量・倍数変更届														0
軽微な変更届		1			6						2	4		13
譲渡引渡届							1							1
保安監督者選任届		4			2							6		12
保安監督者解任届														0
仮貯蔵承認														0
仮使用承認														0
予防規程制定・変更									3					3
完成検査済証再交付											2			2
廃止届					1									1
危険な作業の届出														0
計		8			9	1	3		3		7	13		44

製造所等の立入検査状況

令和6年3月31日現在

製造所等の別 製造所	貯蔵所								取扱所							小計	計
	屋内貯蔵所	屋外貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	小計	給油取扱所	第一種販売取扱所	第二種販売取扱所	一般取扱所	自家給油取扱所	船舶給油取扱所			
査察件数	9		2	11	10	3		35	12			7		1			35

少量危険物施設の立入検査数 7件

☆危険物統計 R1.xls の互換性レポート
2020/7/20 15:34 に実行

このブックで使用されている次の機能は、以前のバージョンの Excel ではサポートされていません。このブックを以前のバージョンの Excel で開くか、以前のファイル形式で保存すると、それらの機能が失われるか、正常に実行されなくなる可能性があります。

機能の大幅な損失

出現数

このブックのグラフに使用されている書式の一部は、以前のバージョンの Excel ではサポートされておらず、表示されません。

1

[施設状況\(2\)](#)
['A1:BA62](#)

バージョン

Excel 97-2003