

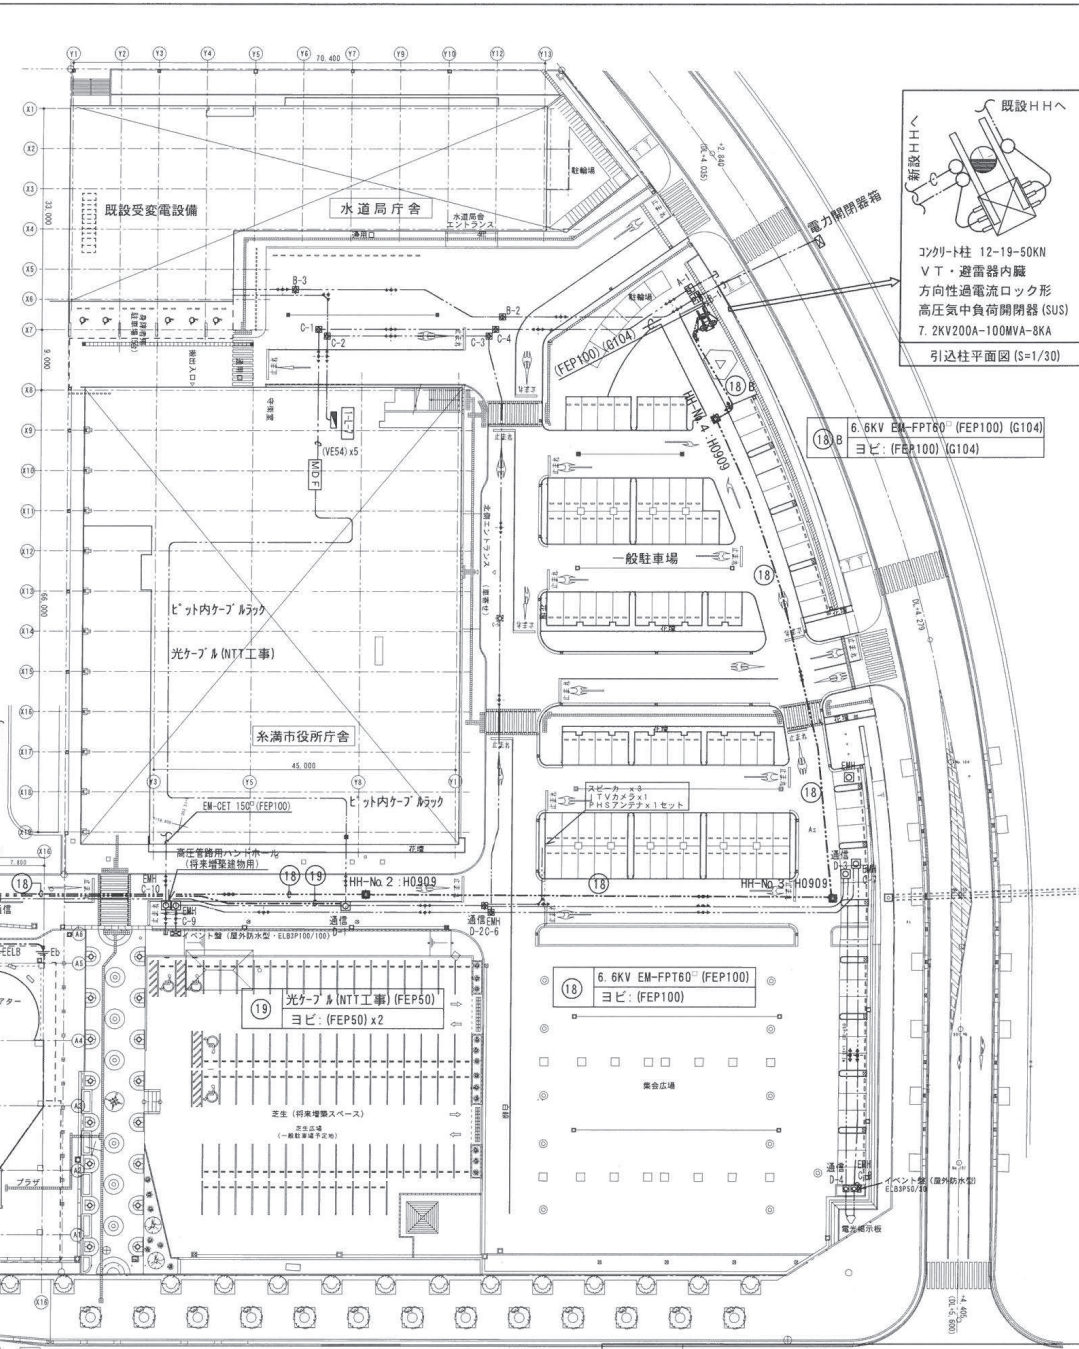
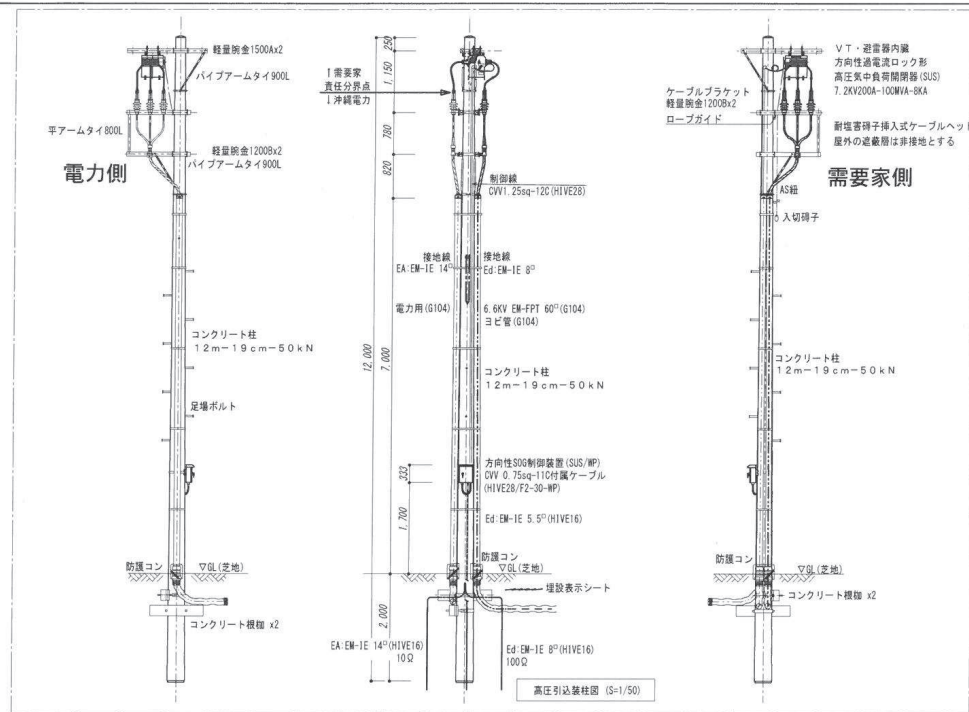


17	光ケーブル (NTT工事) (FEP50) ヨビ: (FEP50) x2	18	6.6KV EM-FPT60° (FEP100) ヨビ: (FEP100)	19	光ケーブル (NTT工事) (FEP50) ヨビ: (FEP50) x2	20	6.6KV EM-FPT60° (FEP80) ヨビ: (FEP80) x2 EM-IE 5.5' x2+22' x3 +60' x3 (FEP50)
21	Ep, c: EM-IE 5.5' x2 Ea, c: LA: EM-IE 22' x3 EELB, b, d: EM-IE 60' x3						

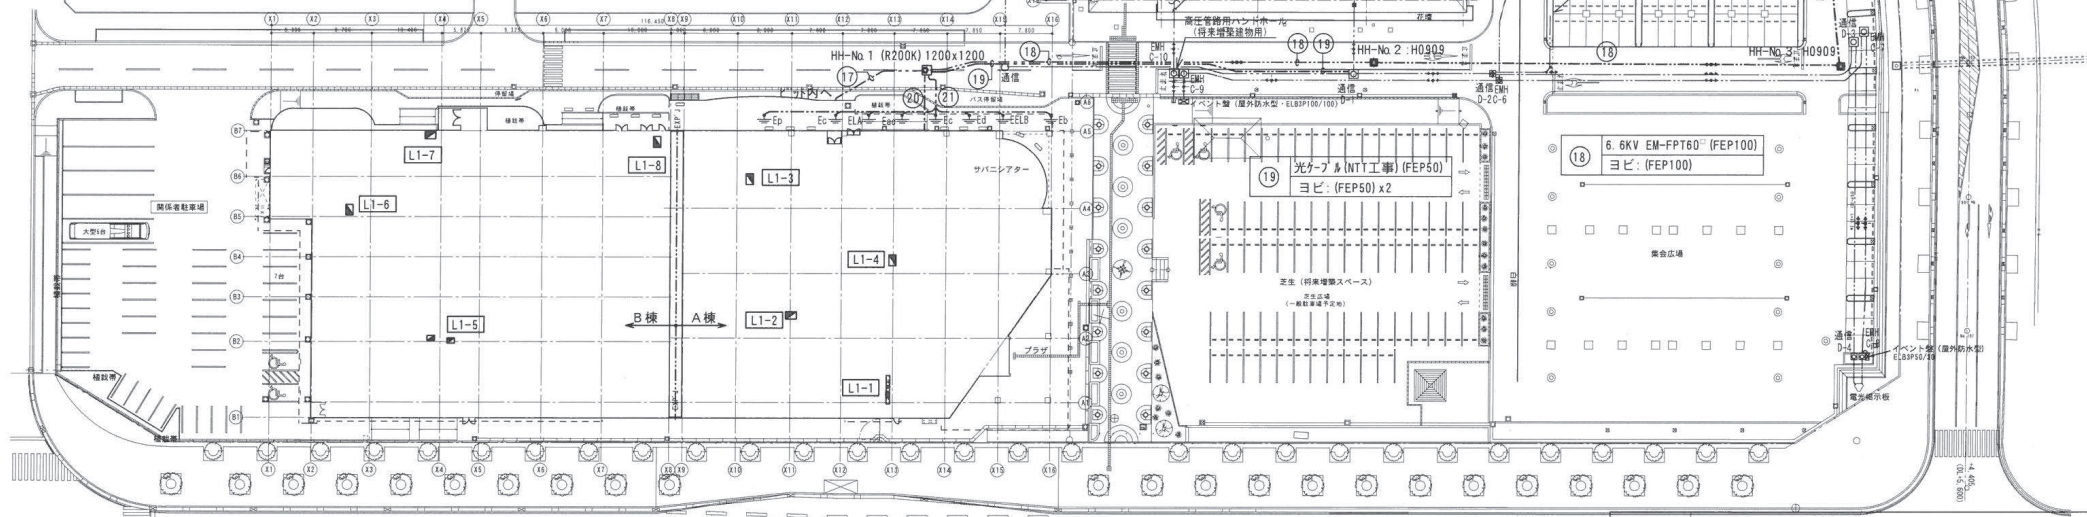


国道331号	国道331号	国道331号	国道331号		
工事名称	(仮称) 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事 (電気)	図面名称	構内外線・通信引込配線図・装柱図	図面番号	E-04
工事場所	糸満市瀬崎町1丁目1番2の一部	縮尺	1/400 (A1) 1/563 (A2) 1/800 (A3) 1/1,142 (A4)		
竣工年月	令和3年10月				
発注機関	糸満市 企画開発部 政策推進課				
施工	(株) 西崎興業 (株) 大協開発 建設工事共同企業体				

国土交通省大臣認定番号
PS060 FL-0080、
FL0223 (床) (同等)




幹 線 設 備						幹 線 設 備					
幹線番号 又は記号	負荷名称	ケーブルサイズ	接地線	施工方法	備 考	幹線番号 又は記号	負荷名称	配管サイズ	接地線	施工方法	備 考
1	高低圧引込	6.6KV EM-FPT60 ^①		(G2.82) (G2.82)×2	高圧受電盤	408	S3-1	EM-CET2 ^②	E5.5'×2	(E5.1) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル
2	高低圧引込	6.6KV EM-FPT60 ^①		(E1.0) (FEP8.0)×2		411	消火機制御盤	EM-CET150 ^③	E22'×1	(E2.2) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル
E	接地	E6.0 ^④ ・EELCB:60 ^⑤ E.A:23 ^⑥ ・E.D:60 ^⑦ E.LA:22 ^⑧ ・E.22 ^⑨ (管使用) E1(p)(c):5.5'×2		(HIF5.0) (VE54)	接地端子盤	501	発電機	EM-FPT250 ^⑩ ×2	E100'×1	(G9.2)×2	非常用低圧配電装置ケーブル
101	L-1-1	EM-CET22 ^②	E5.5'×2	(E5.1) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	601	消火ポンプ	EM-FPT14 ^⑪	E5.5'×1	(E3.9) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
102	L-1-2	EM-CET60 ^①	E14'×2	(E7.5) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	602	プ-33-50P	EM-FPT15 ^⑩ -3C	E2.0'×1	(E3.1) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
103	L-1-3	EM-CET200 ^①	E22'×2	(E7.5) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	603	調理機 NO.1	EM-FPT22 ^②	E5.5'×1	(E5.1) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
104	L-1-4	EM-CET38 ^①	E14'×2	(E6.3) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	604	調理機 NO.2	EM-FPT38 ^①	E8 ^⑩ ×1	(E6.3) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
105	L-1-5	EM-CET100 ^①	E8'×2	(E7.5) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	605	調理機 NO.3	EM-FPT150 ^③	E5.5'×1	(E5.1) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
106	L-1-6	EM-CET60 ^①	E8'×2	(E7.5) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	606	調理機 NO.4	EM-FPT22 ^②	E22'×1	(E3.9) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
107	L-1-7	EM-CET38 ^①	E8'×2	(E6.3) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	607	P-1-1	EM-CET14 ^⑩	E5.5'×1	(E3.9) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
108	L-1-8	EM-CET38 ^①	E5.5'×2	(E6.3) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	608	P2-1	EM-FPT38 ^①	E8 ^⑩ ×1	(E6.3) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
109	L-2-1	EM-CET22 ^②	E5.5'×2	(E5.1) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	609	S2-1	EM-CET150 ^③	E14'×2	(E3.9) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
110	L-2-3	EM-CET14 ^⑩	E5.5'×2	(E5.1) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	610	S2-2	EM-CET150 ^③	E14'×2	(E3.9) (ケーブルラック)	非常用低圧動力ケーブル
111	L-2-4	EM-CET22 ^②	E5.5'×2	(E5.1) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	711	L-E	EM-FPT14 ^⑩	E5.5'×1	(E3.9) (ケーブルラック)	非常用低圧電灯ケーブル
112	風呂用電線	EM-CET100 ^①	E8'×2	(E7.5) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	712	L-1-2	EM-CET14 ^⑩		(E5.1) (ケーブルラック)	非常用低圧電灯ケーブル
113	排気扇用電線	EM-CET22 ^②	E5.5'×2	(E5.1) (ケーブルラック)	No1低圧電灯盤⑪	713	L1-5, L1-8	EM-CET22 ^②		(E5.1) (ケーブルラック)	非常用低圧電灯ケーブル
201	舞台照明	EM-CET200 ^① ×2	E22'×1	(G9.2)×2 (ケーブルラック)	No2低圧舞台用電灯盤⑫	714	L2-4, L3-1	EM-CET22 ^②		(E5.1) (ケーブルラック)	非常用低圧電灯ケーブル
202	吊钩用電線	EM-CET200 ^①	E14'×1	(G9.2) (ケーブルラック)	No2低圧舞台用電灯盤⑫	721	L1-1	EM-CET14 ^⑩		(E3.9) (ケーブルラック)	非常用低圧電灯ケーブル
301	舞台音響用線(吊钩用電線)	EM-CET200 ^① ×2	E22'×1	(G9.2)×2 (ケーブルラック)	No3低圧音響用電灯盤⑬	722	L1-4	EM-CET22 ^②		(E5.1) (ケーブルラック)	非常用低圧電灯ケーブル
302	舞台音響用線(舞台照明用電線)	EM-CET200 ^①	E22'×1	(G9.2) (ケーブルラック)	No3低圧音響用電灯盤⑬	723	L2-1	EM-CE8 ^⑩ -3C		(E3.1) (ケーブルラック)	非常用低圧電灯ケーブル
401	P1-2	EM-CET14 ^⑩	E5.5'×2	(E3.9) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル	724	L2-2	EM-CE8 ^⑩ -3C	E5.5'×2	(E3.1) (ケーブルラック)	非常用低圧電灯ケーブル
402	P1-3	EM-CET22 ^②	E5.5'×2	(E3.9) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル	713-1	L1-6	EM-CE8 ^⑩ -3C		(E3.1) (ケーブルラック)	L1-5より分岐
403	P1-4	EM-CET38 ^①	E5.5'×2	(E3.9) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル	714-1	L3-1	EM-CE8 ^⑩ -3C	E5.5'×2	(E3.1) (ケーブルラック)	L2-4より分岐
404	P2-1	EM-CET100 ^①	E22'×2	(G8.2) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル	722-1	L1-3	EM-CE8 ^⑩ -3C	E5.5'×2	(E3.1) (ケーブルラック)	L1-4より分岐
405	P2-2	EM-CET150 ^③	E14'×2	(E7.5) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル						
406	S2-1	EM-CET14 ^⑩	E5.5'×2	(E3.9) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル						
407	S2-2	EM-CET22 ^②	E5.5'×2	(E5.1) (ケーブルラック)	低圧動力ケーブル						

※接地線（E-M-E100×2）をケーブルラック上に布設する
※接地線は漏電遮断器回路とそれ以外の回路を別々に各盤へ2本配線とする。
※防火区画耐火処理材

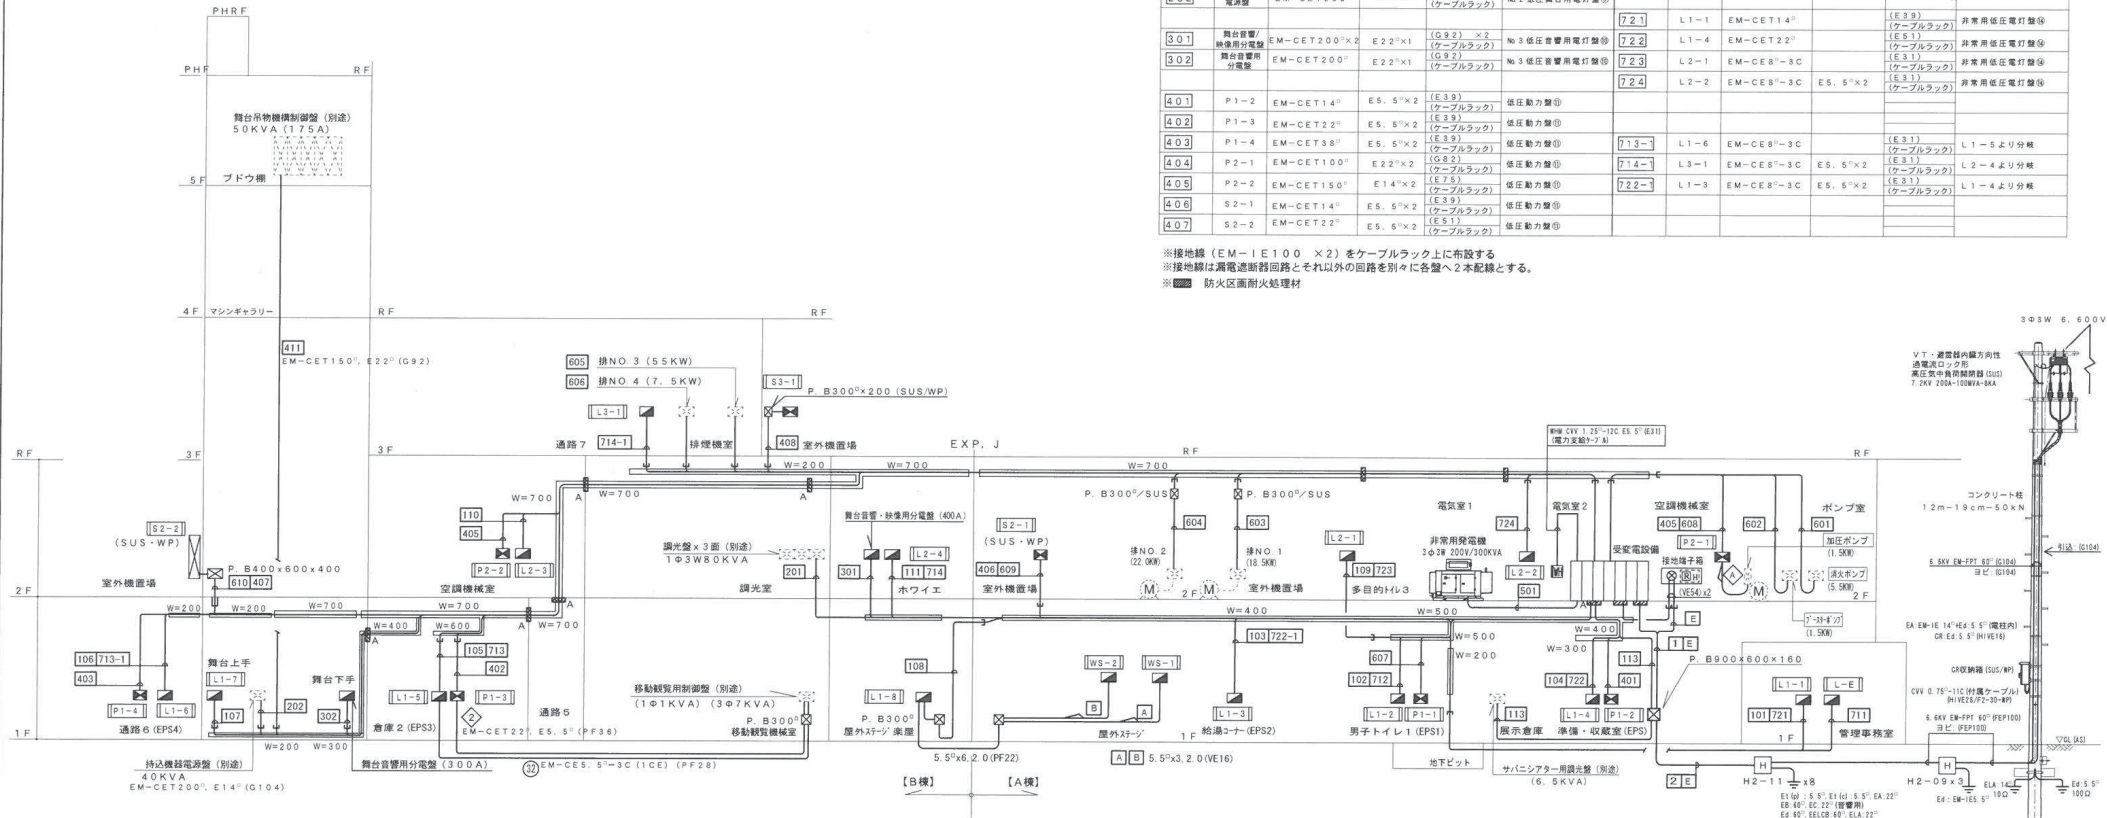


幹線・動力設備系統図

工事名称	(名称)糸市市文化・平和・観光振興センター建設工事(電気)		
工事場所	糸市市湖崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸市市 企画開発部 政策推進課		
施 工 (株)西崎興業 (株)大協開発 建設工事共同企業体	断面名称 幹線・助力設備系統図	断面番号 E-07	
	縮 尺 NO SCALE		

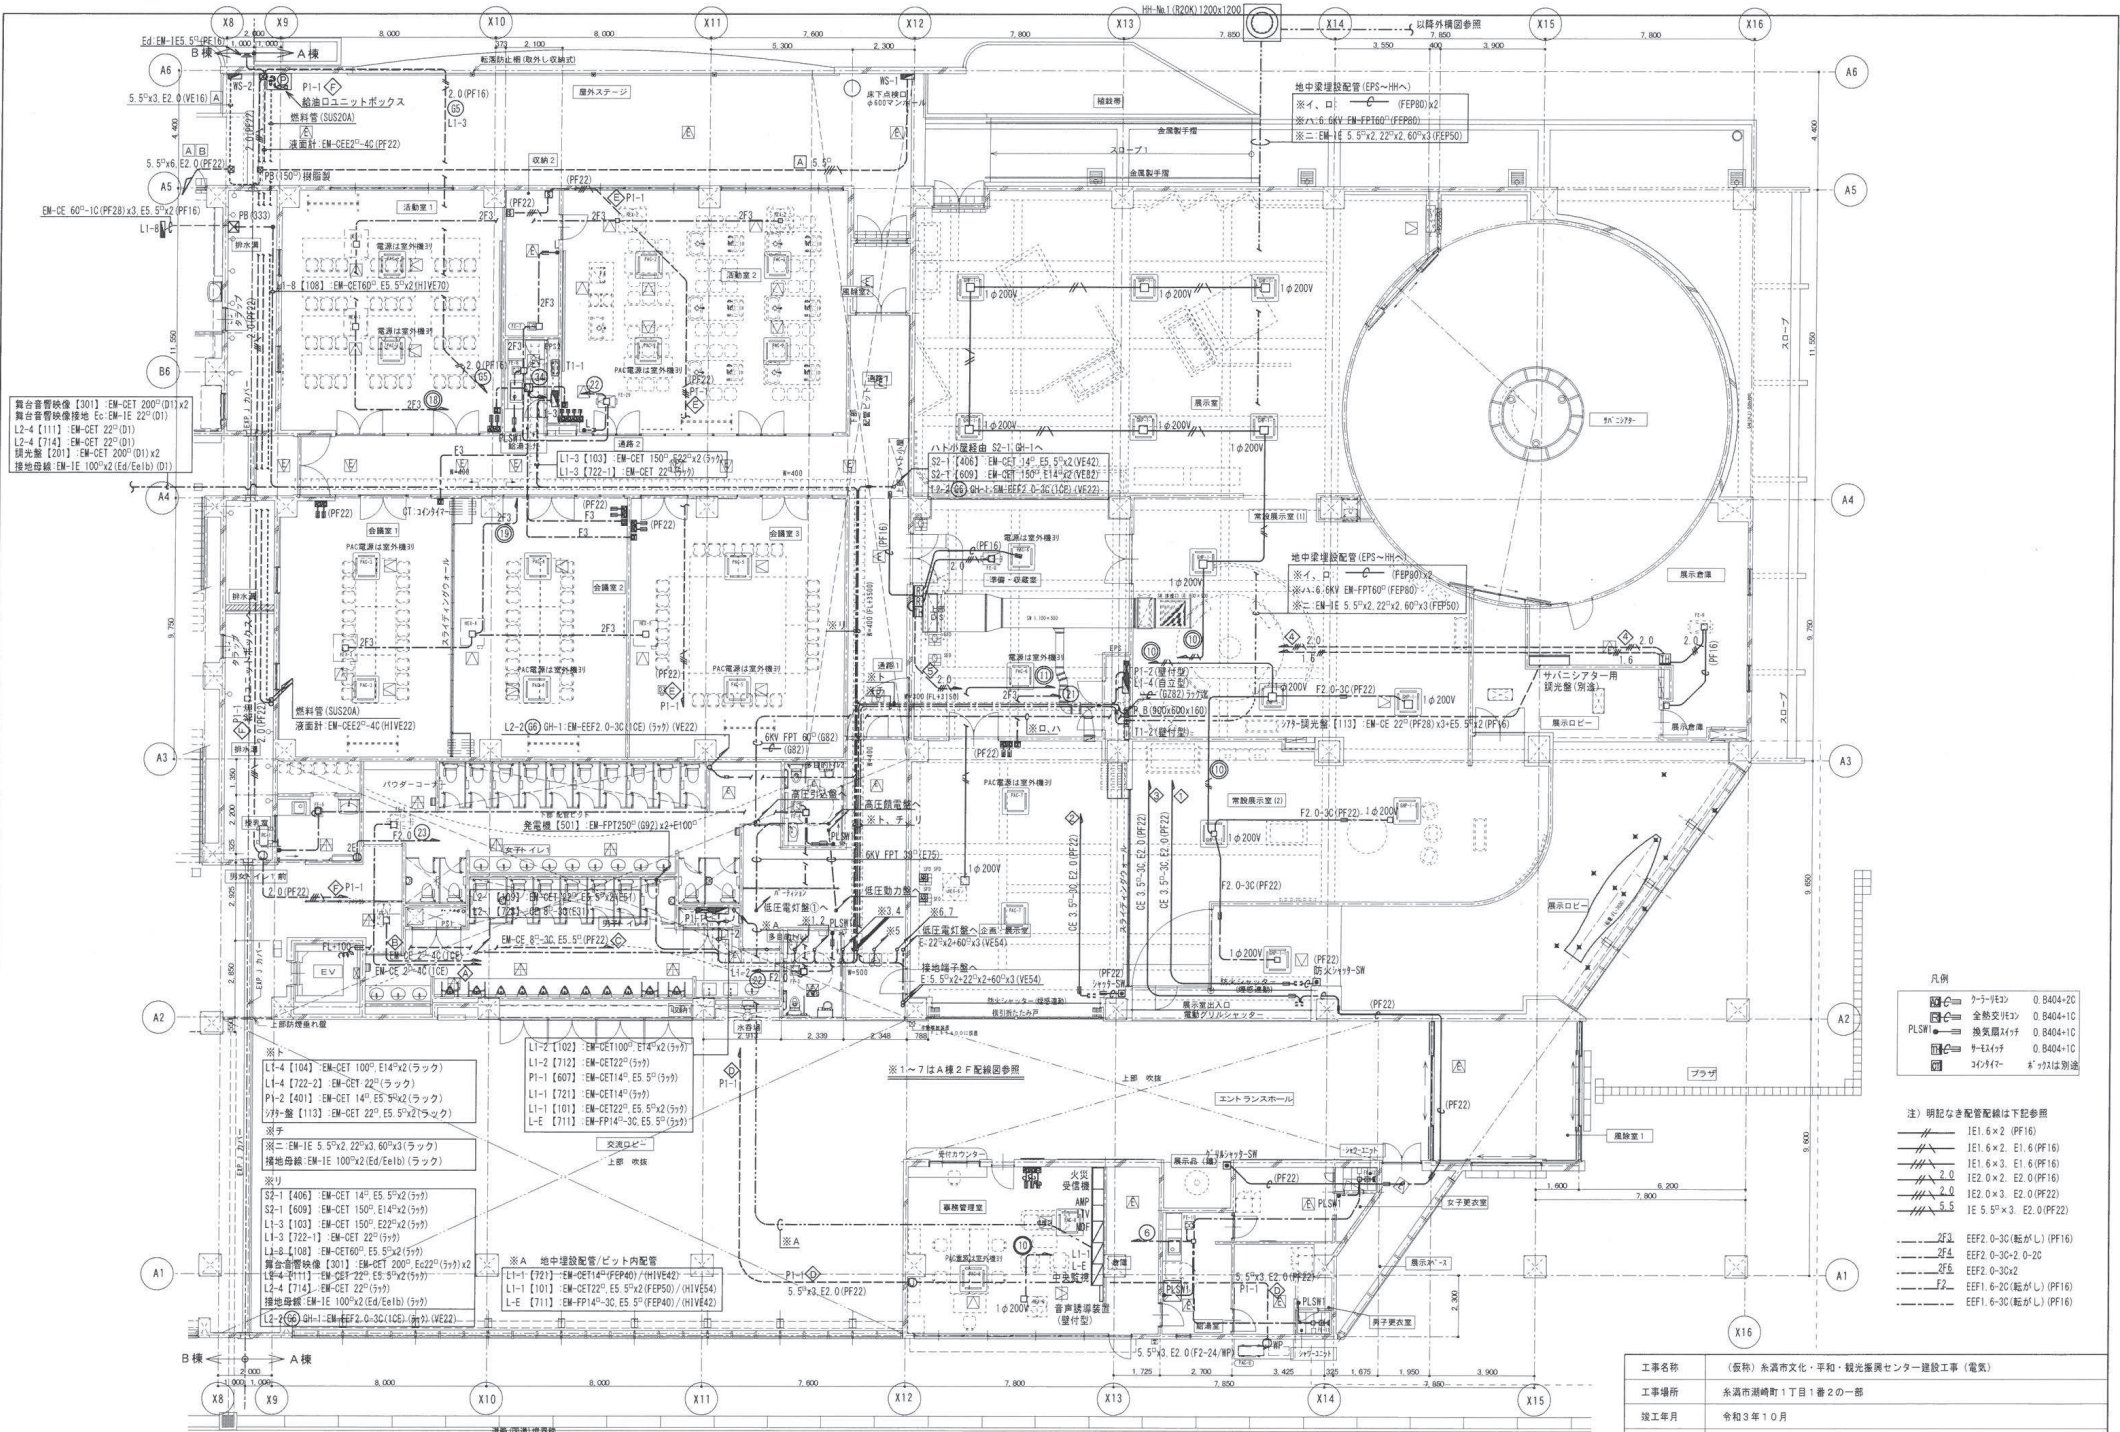

工事名称	(仮称) 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事 (電気)		
工事場所	糸満市港町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸満市 企画開発部 政策推進課		
施工	図面名称	A棟 1階	図面番号
(株) 西崎興業	幹線・動力設備配線図		
(株) 大協開発	縮尺	1/100(A1) 1/141(A2) 1/200(A3) 1/285(A4)	E-16
建設工事共同企業体			

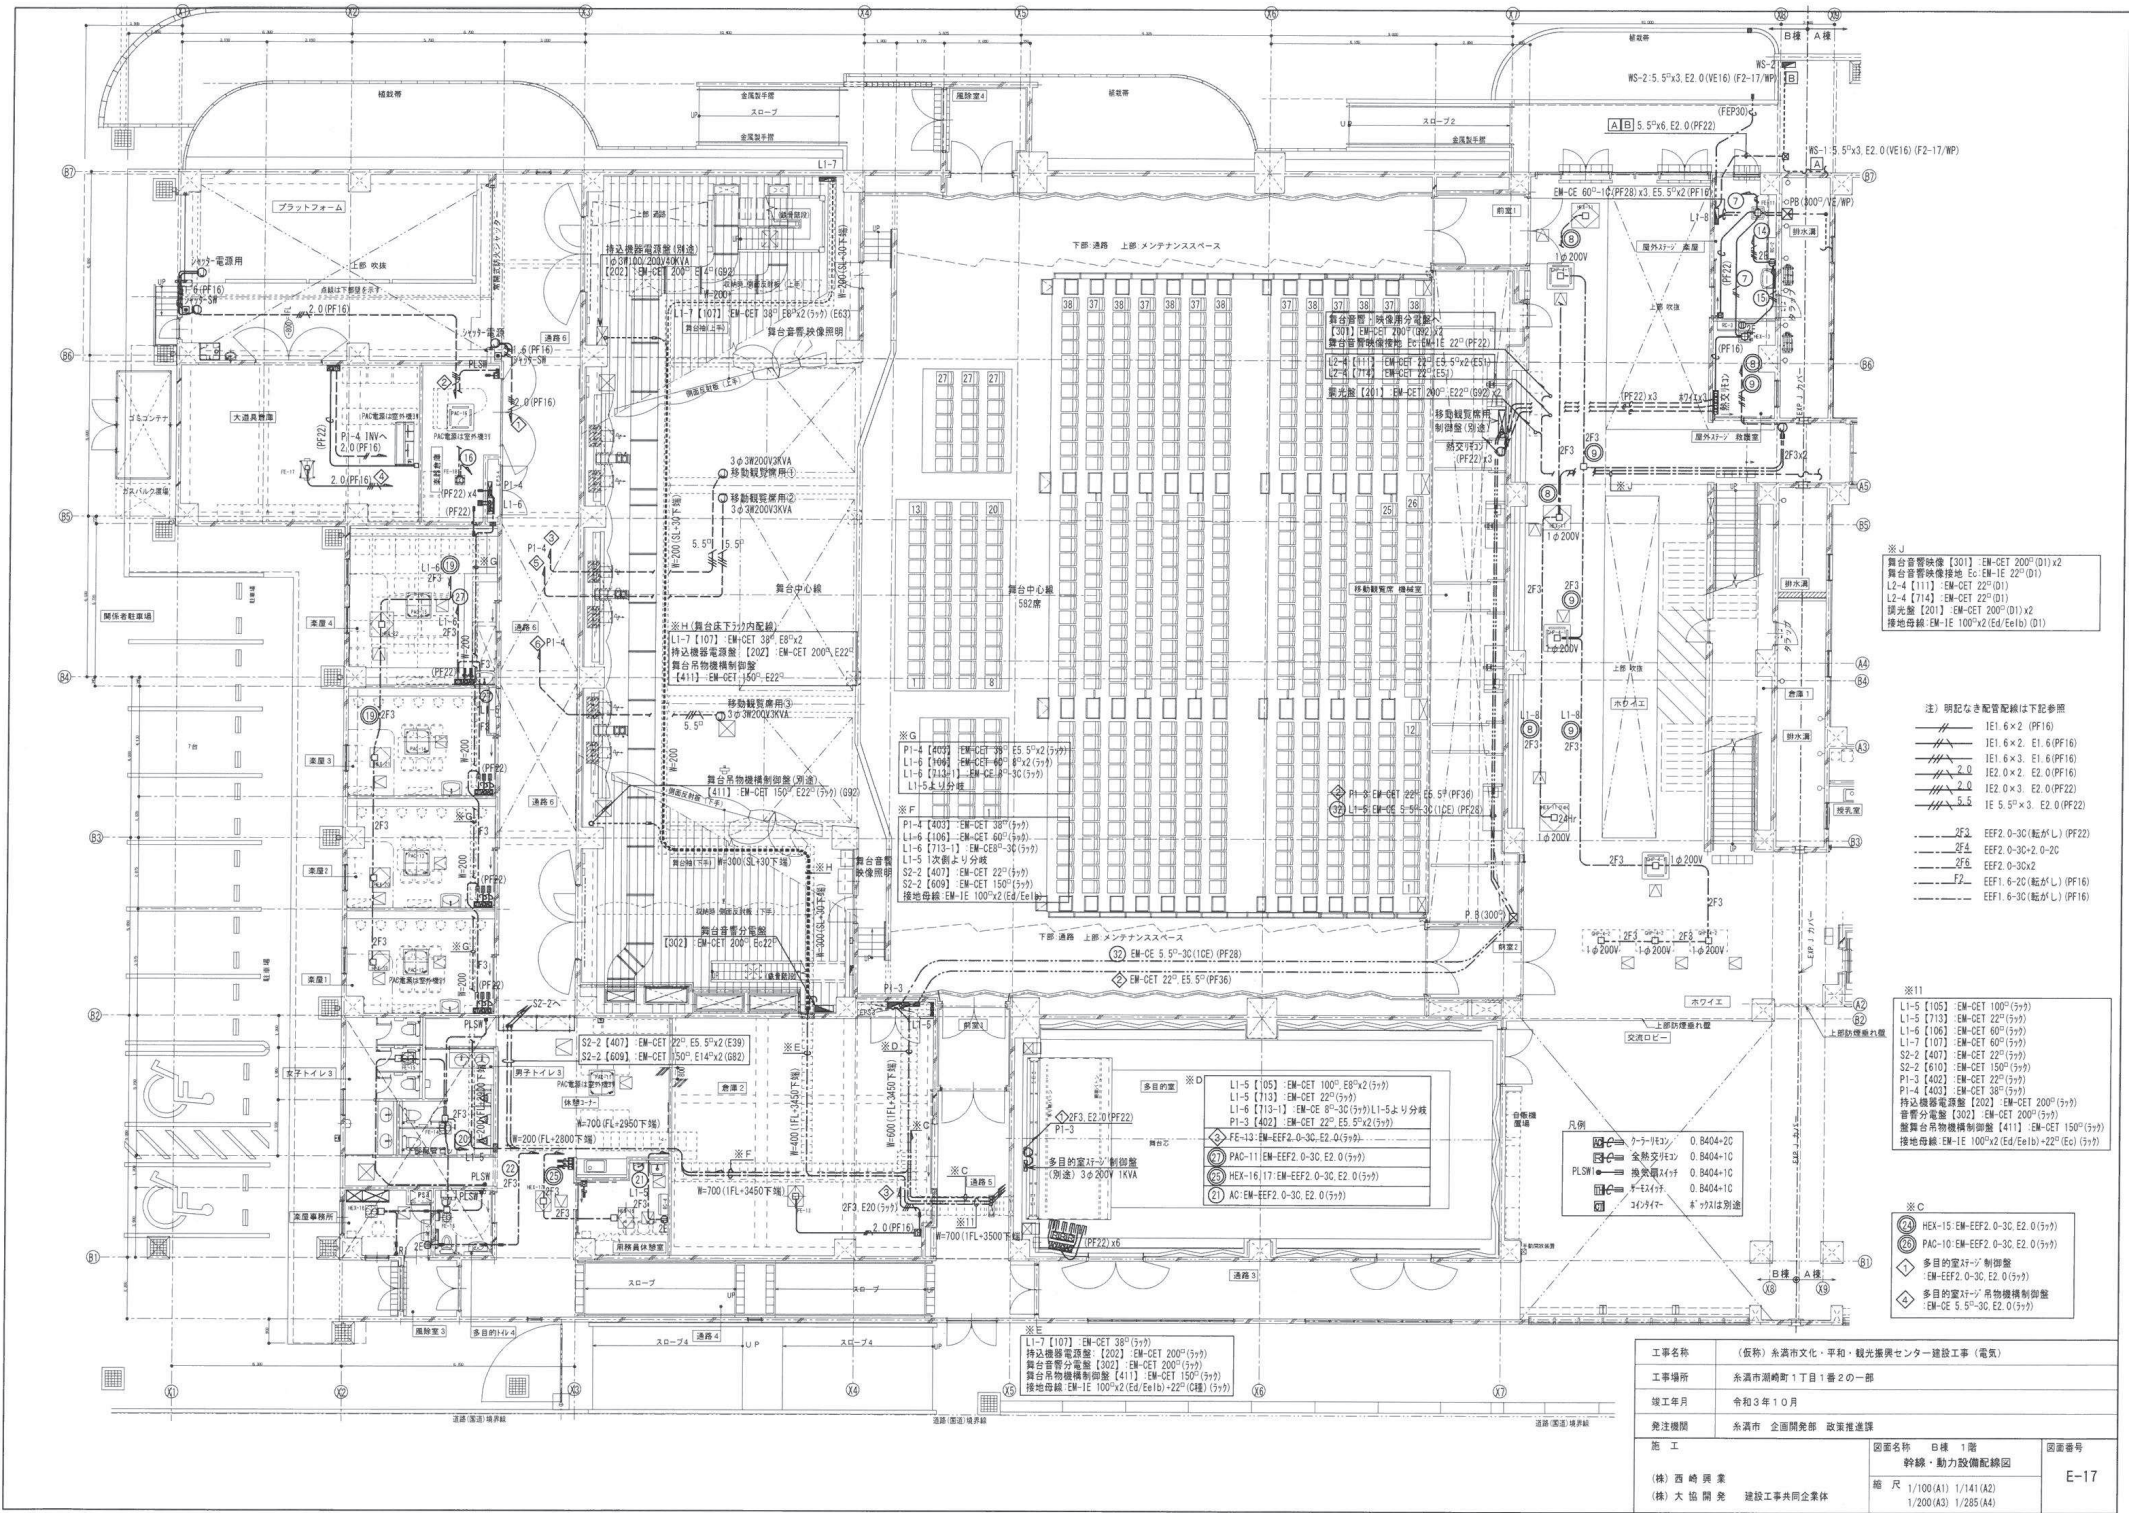


※J
舞台照明機 [301] EM-CET 200°(D1)x2
舞台照明機 [302] EM-CET 200°(D1)x2
L2-4 [111] EM-CET 22°(D1)
L2-4 [714] EM-CET 22°(D1)
談光機 [201] EM-CET 200°(D1)x2
接地母線 EM-IE 100°x2 (Ed/Eelb) (D1)

注) 明記なき配管配線は下記参照
1E1.6x2 (PF16)
1E1.6x2. E1.6 (PF16)
1E1.6x3. E1.6 (PF16)
1E2.0x2. E2.0 (PF16)
1E2.0x3. E2.0 (PF22)
1E 5.5°x3. E2.0 (PF22)
EEF2.0-30 (C) (PF22)
EEF2.0-30x2.0-20
EEF2.0-30x2
EEF1.6-20 (C) (PF16)
EEF1.6-30 (C) (PF16)

※I1
L1-5 [105] EM-CET 100°(5y)
L1-5 [713] EM-CET 22°(5y)
L1-6 [106] EM-CET 60°(5y)
L1-7 [107] EM-CET 60°(5y)
S2-2 [407] EM-CET 22°(5y)
S2-2 [610] EM-CET 150°(5y)
P1-3 [402] EM-CET 22°(5y)
P1-4 [403] EM-CET 38°(5y)
持込機器電源機 [202] EM-CET 200°(5y)
音響分電盤 [411] EM-CET 150°(5y)
接地母線 EM-IE 100°x2 (Ed/Eelb)+22°(Ed) (5y)

※C
HEX-15 EM-EFF2.0-30. E2.0 (5y)
PAC-10 EM-EFF2.0-30. E2.0 (5y)
多目的室天井照明機
EM-EFF2.0-30. E2.0 (5y)
多目的室天井照明機
EM-CE 5.5°-30. E2.0 (5y)

工事名称	(仮称) 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事 (電気)		
工事場所	糸満市瀬崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸満市 企画開発部 政策推進課		
施 工	図面名称 B棟 1階 幹線・動力設備配線図	図面番号	
(株) 西崎 興業	縮 尺 1/100(A1) 1/141(A2)	E-17	
(株) 大 協 開 発 建設工事共同企業体	1/200(A3) 1/285(A4)		

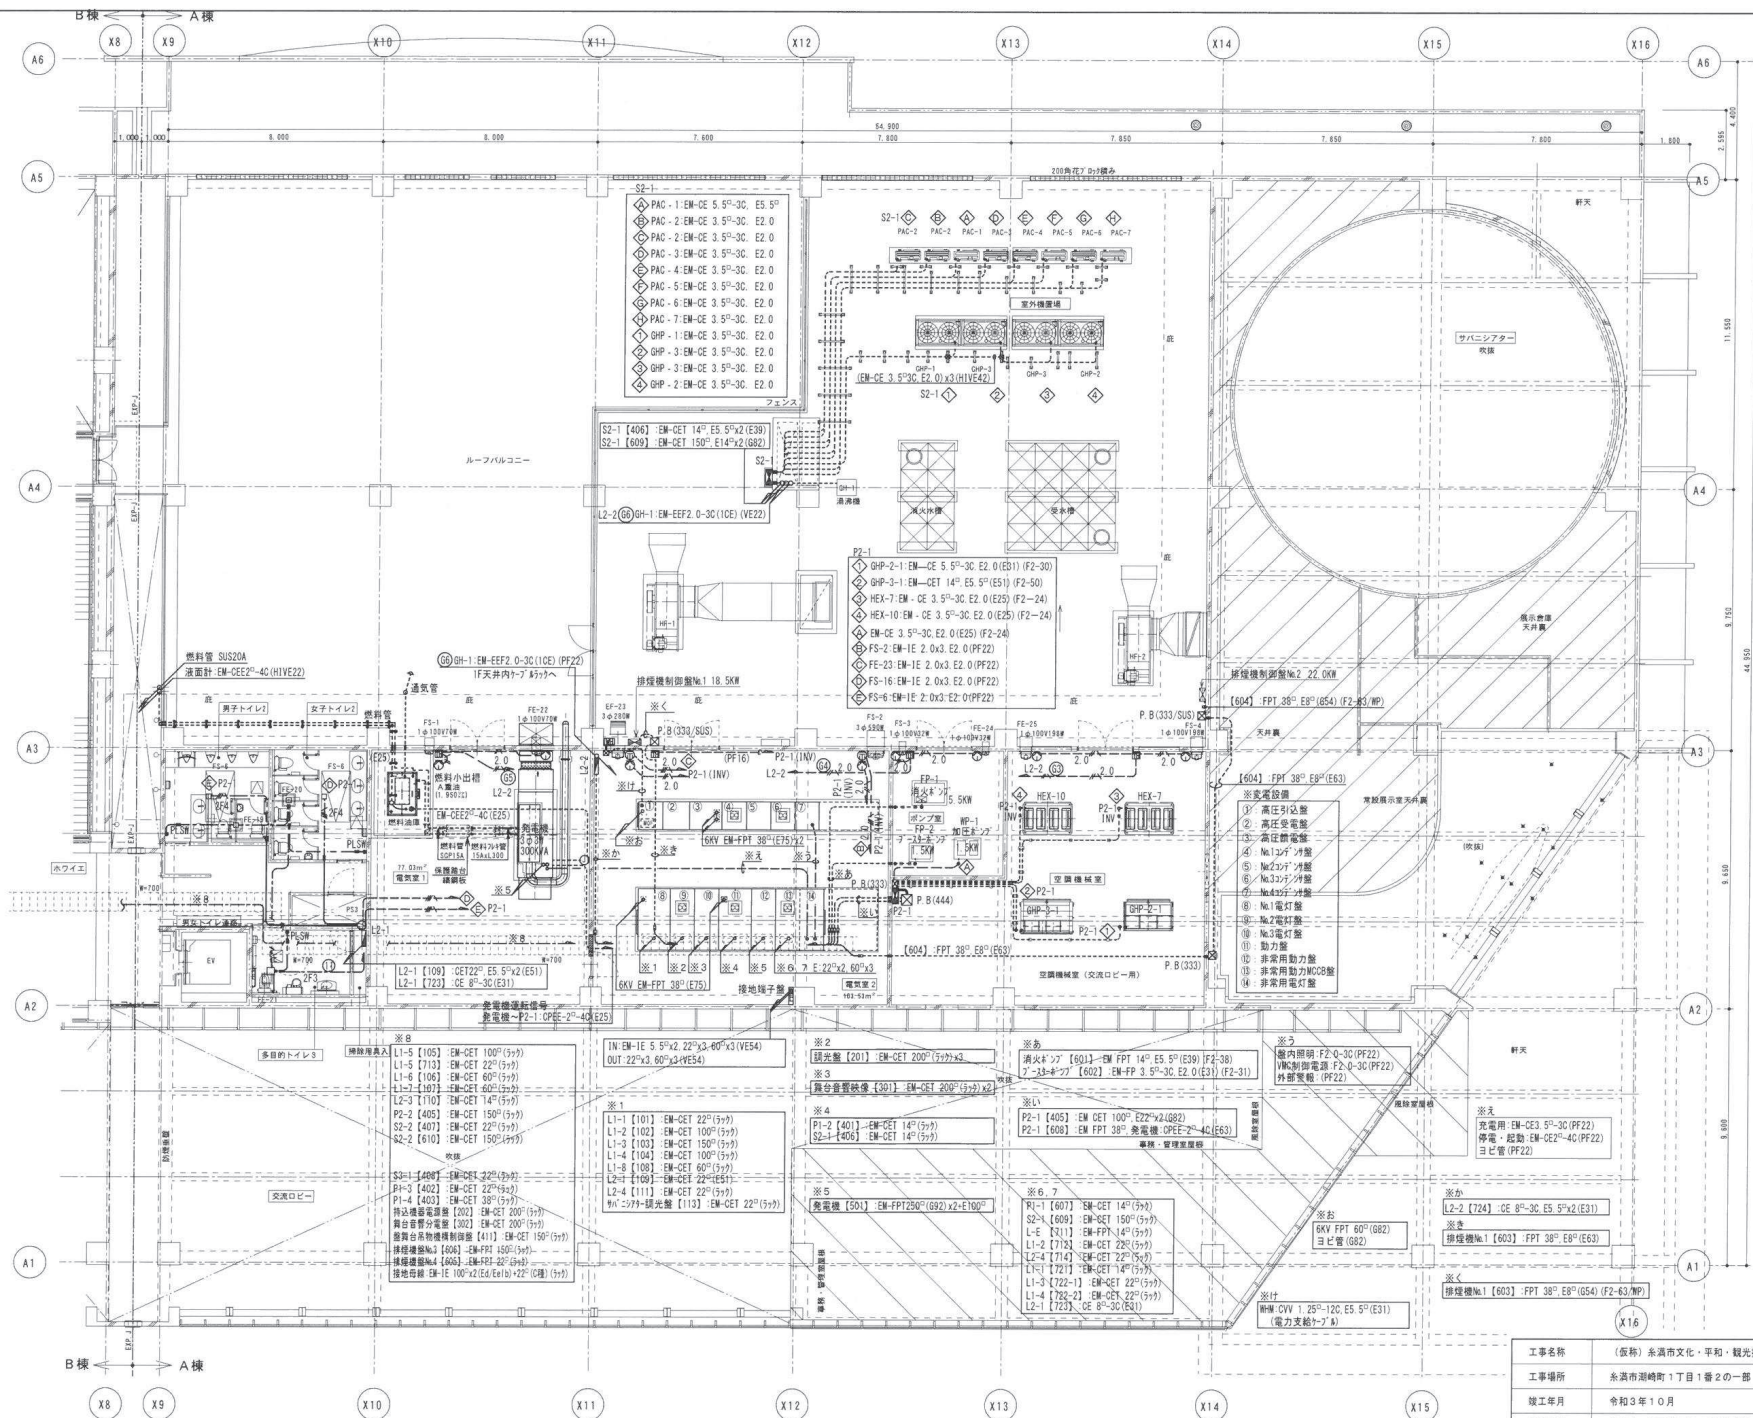

凡例


○	配管	0.804-20
□	金網	0.804-10
△	配管	0.804-10
◇	配管	0.804-10
×	配管	0.804-10
●	配管	0.804-10

注) 明記なき配管は下記参照


1E1.6×2 (PF16)
 1E1.6×2 E1.6 (PF16)
 1E1.6×3 E1.6 (PF16)
 1E2.0×2 E2.0 (PF16)
 1E2.0×3 E2.0 (PF22)
 1E5.5×3 E2.0 (PF22)

2F3
 2F2
 2F1
 2F0
 2F-1
 2F-2
 2F-3
 2F-4
 2F-5
 2F-6
 2F-7
 2F-8
 2F-9
 2F-10
 2F-11
 2F-12
 2F-13
 2F-14
 2F-15
 2F-16
 2F-17
 2F-18
 2F-19
 2F-20
 2F-21
 2F-22
 2F-23
 2F-24
 2F-25
 2F-26
 2F-27
 2F-28
 2F-29
 2F-30
 2F-31
 2F-32
 2F-33
 2F-34
 2F-35
 2F-36
 2F-37
 2F-38
 2F-39
 2F-40
 2F-41
 2F-42
 2F-43
 2F-44
 2F-45
 2F-46
 2F-47
 2F-48
 2F-49
 2F-50
 2F-51
 2F-52
 2F-53
 2F-54
 2F-55
 2F-56
 2F-57
 2F-58
 2F-59
 2F-60
 2F-61
 2F-62
 2F-63
 2F-64
 2F-65
 2F-66
 2F-67
 2F-68
 2F-69
 2F-70
 2F-71
 2F-72
 2F-73
 2F-74
 2F-75
 2F-76
 2F-77
 2F-78
 2F-79
 2F-80
 2F-81
 2F-82
 2F-83
 2F-84
 2F-85
 2F-86
 2F-87
 2F-88
 2F-89
 2F-90
 2F-91
 2F-92
 2F-93
 2F-94
 2F-95
 2F-96
 2F-97
 2F-98
 2F-99
 2F-100


工事名称	(仮称) 新潟市文化・平和・観光振興センター建設工事 (電気)		
工事場所	新潟市西蒲区1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	新潟市 企画開発部 政策推進課		
施工	図面名称	A棟 2階	図面番号
(株) 西崎興業	幹線・動力設備配線図		E-18
(株) 大協開発	縮尺	1/100(A1) 1/141(A2)	
建設工事共同企業体		1/200(A3) 1/285(A4)	

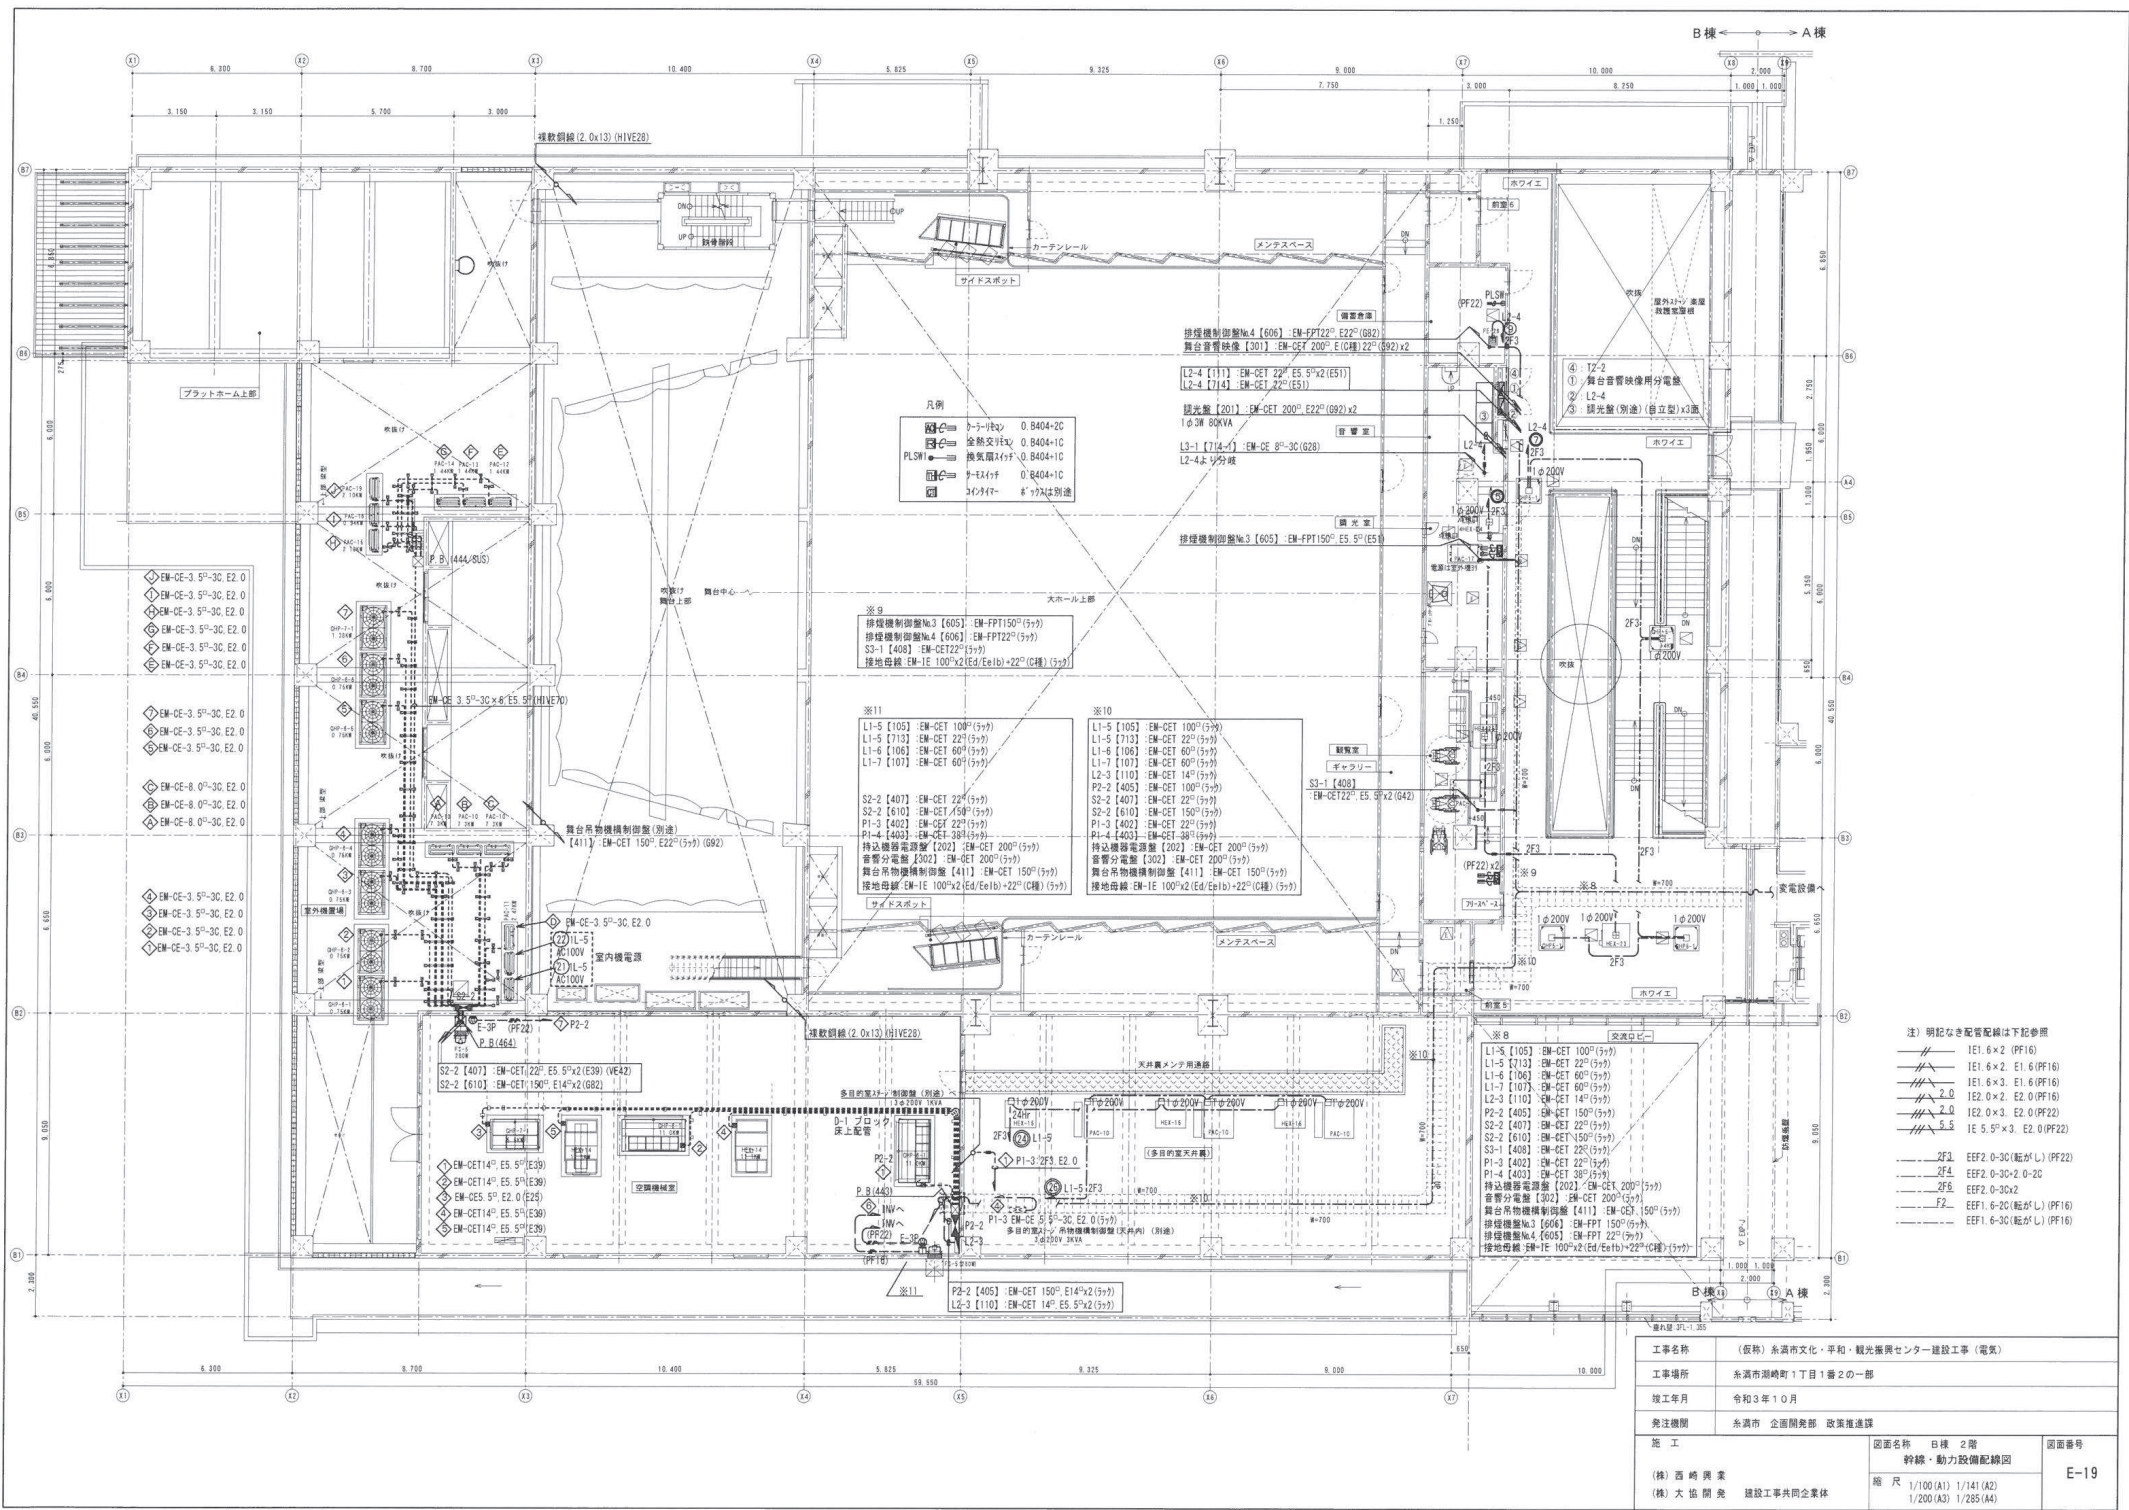

工事名称	(仮称) 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事 (電気)		
工事場所	糸満市瀬崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸満市 企画開発部 政策推進課		
施工	図面名称	糸満市 2階	図面番号 E-19
(株) 西崎興業 (株) 大協興発 建設工事共同企業体	幹線・動力設備配線図	縮尺 1/100(A1) 1/141(A2) 1/200(A3) 1/285(A4)	

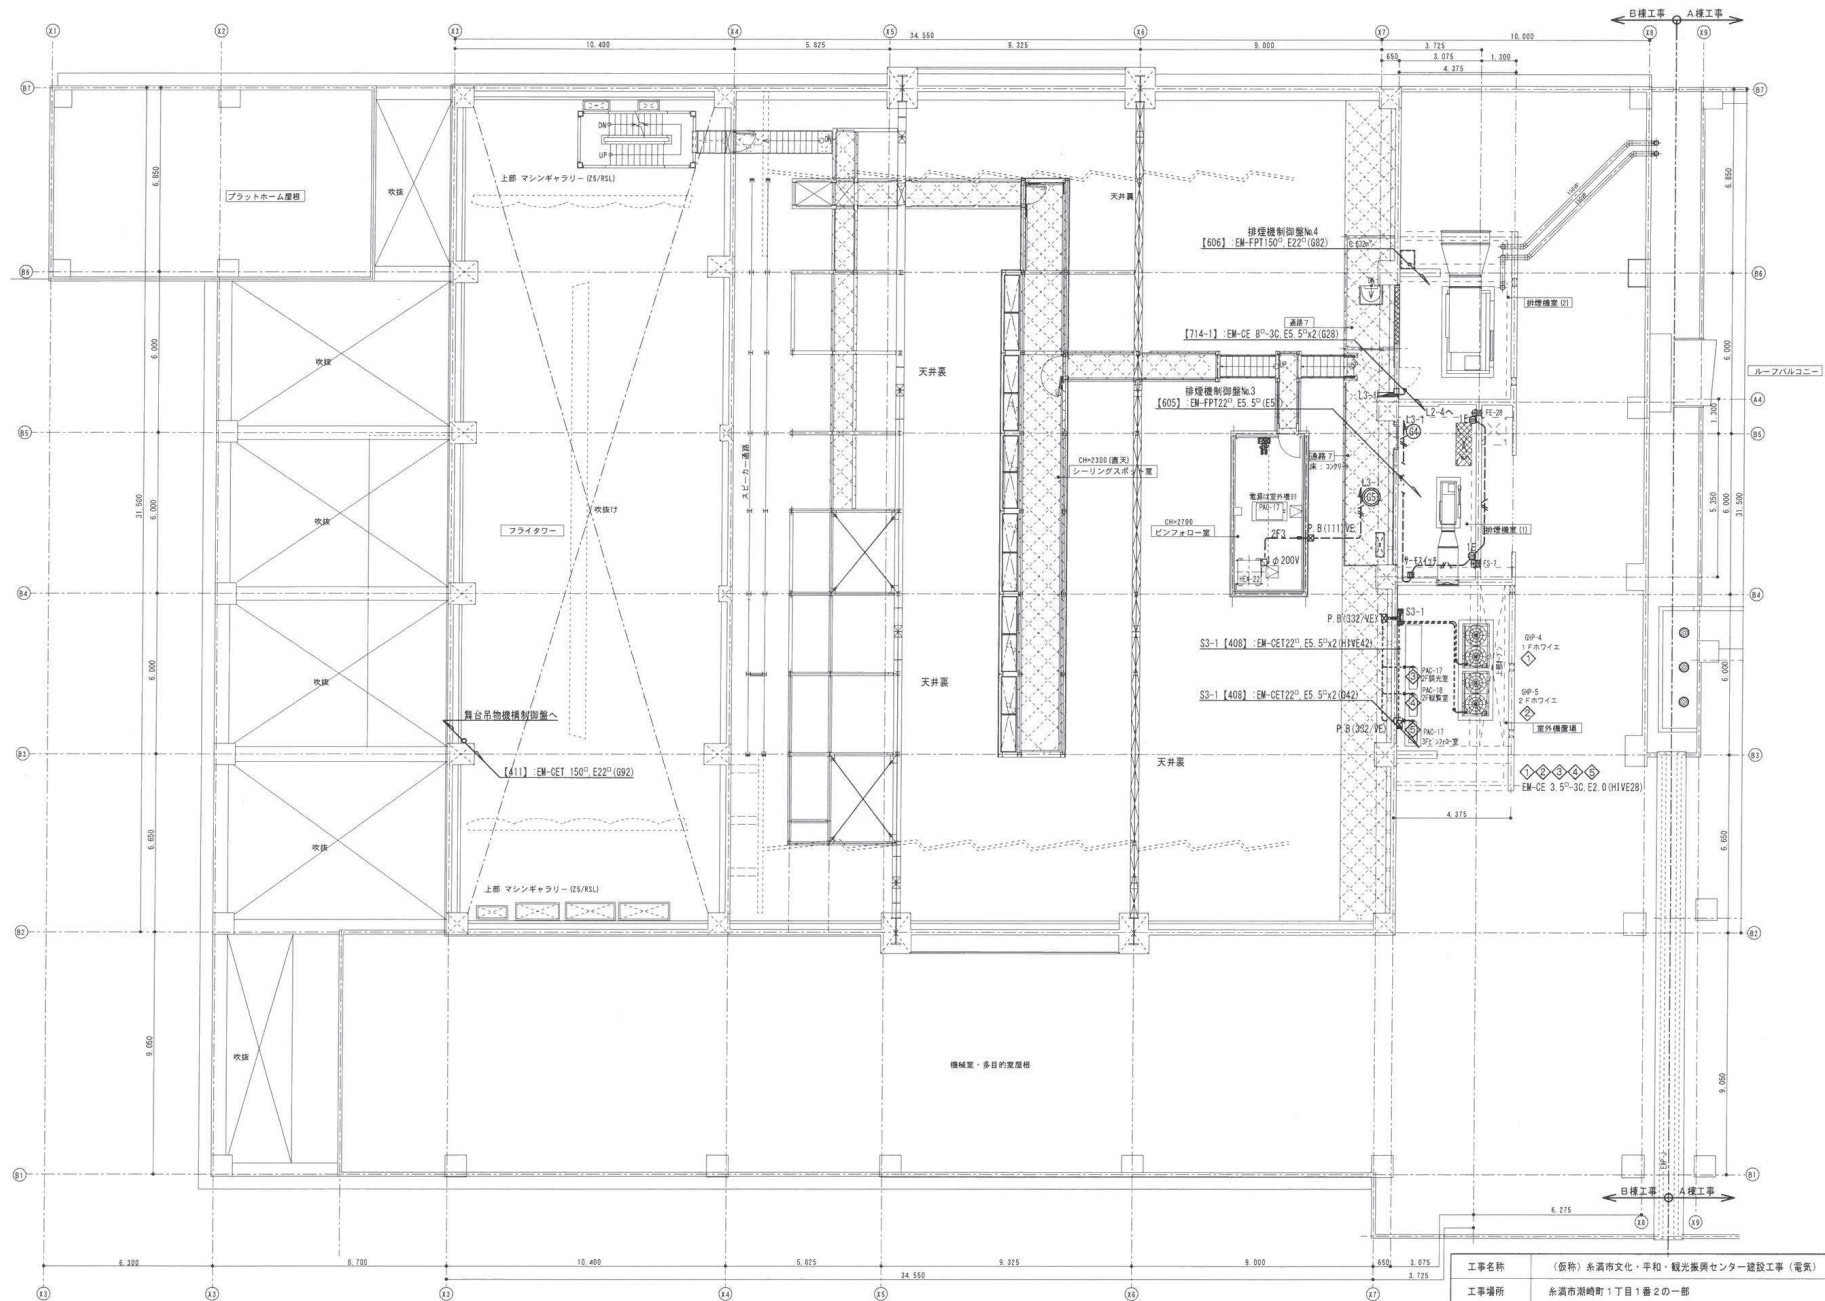

工事名称	(仮称)糸濱市文化・平和・観光振興センター建設工事(電気)		
工事場所	糸濱市瀬崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸濱市 企画開発部 政策推進課		
施 工	図面名称 日様 3層 幹線・動力設備配線図		図面番号 E-20
(株)西崎興業 (株)大協開発 建設工事共同企業体	縮 尺 1/100(A1) 1/141(A2) 1/200(A3) 1/285(A4)		

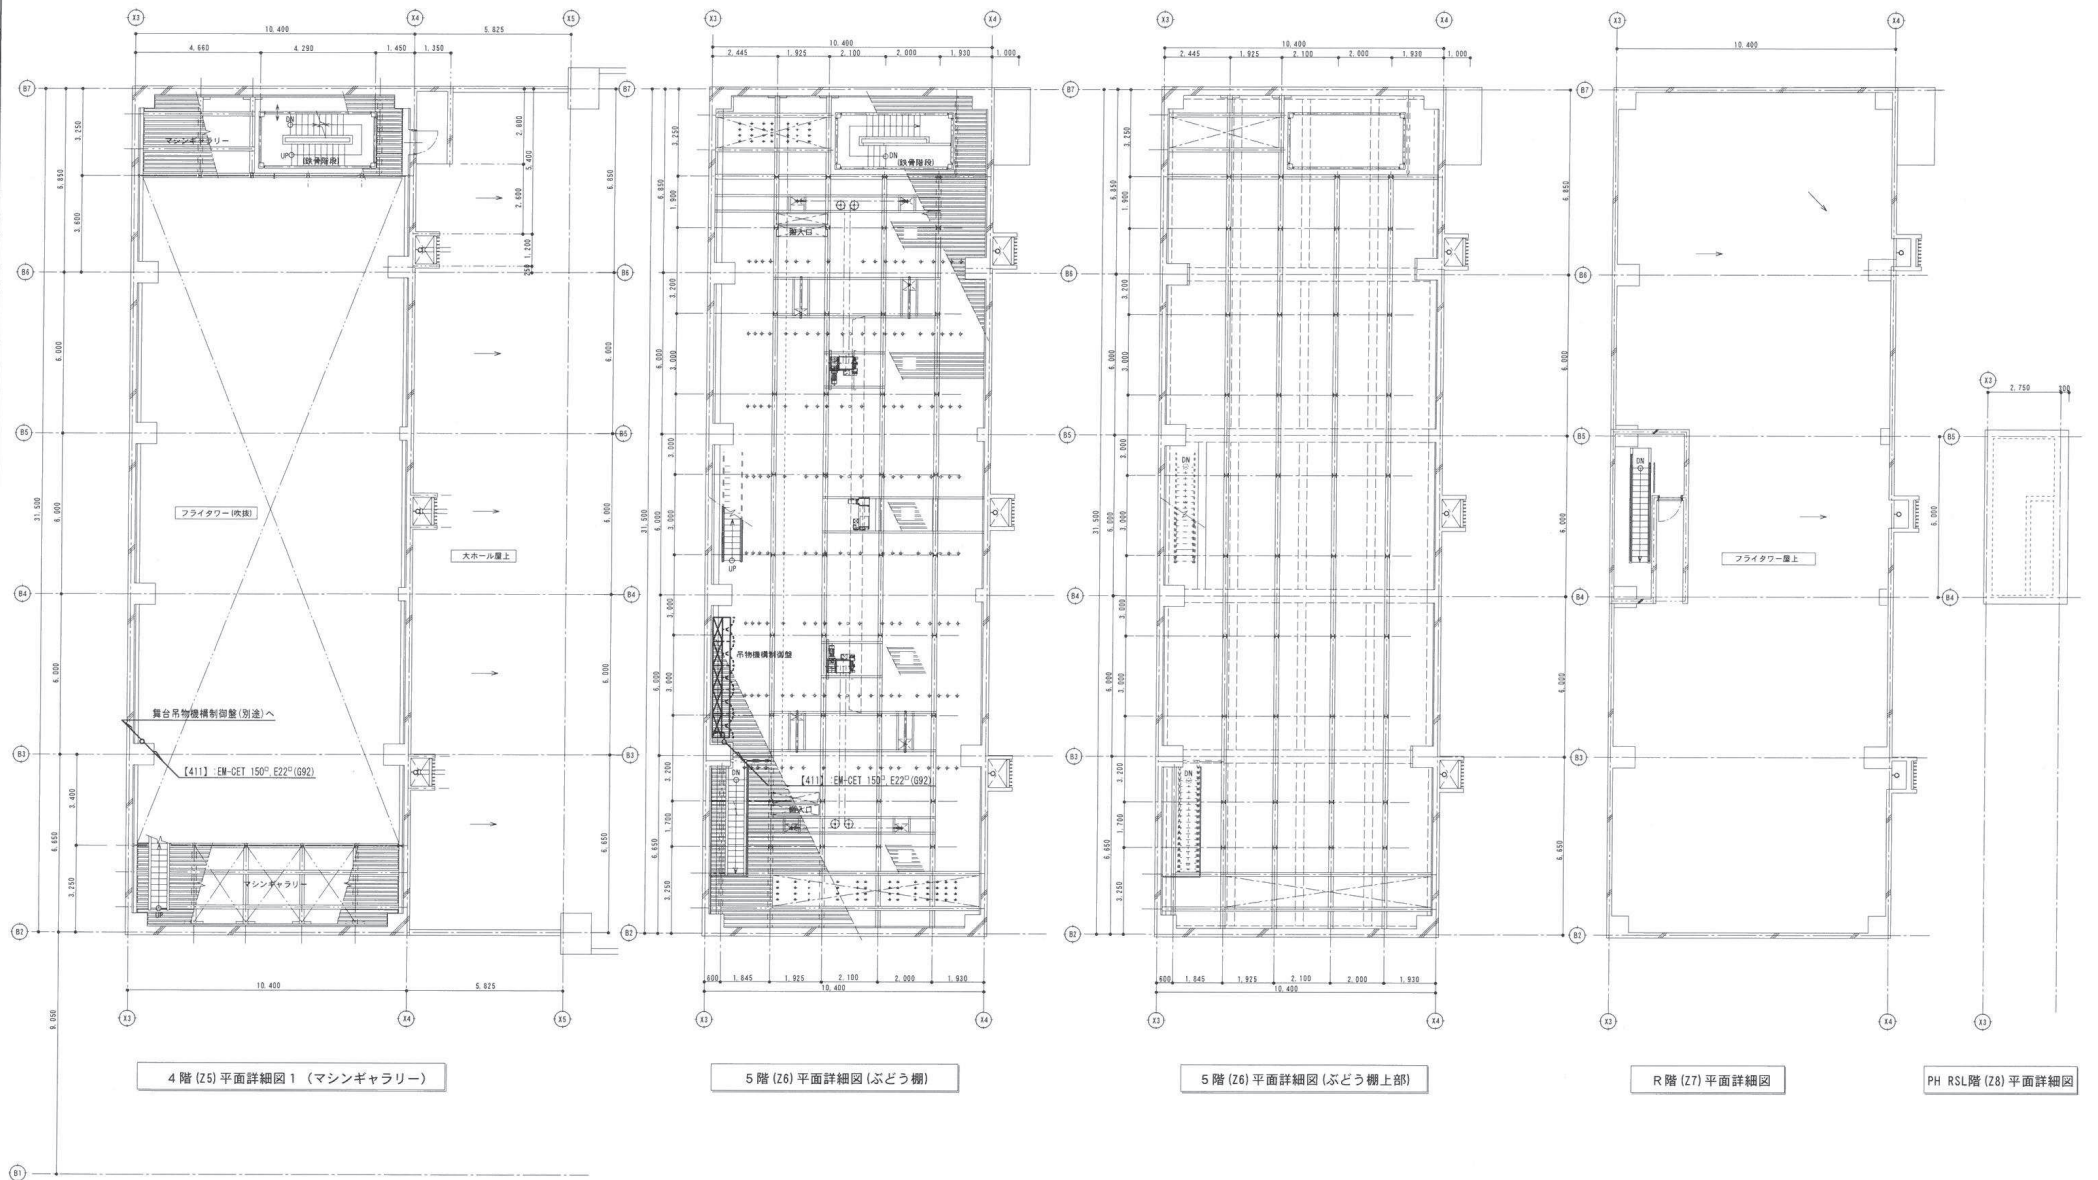

工事名称		(仮称)糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事 (電気)	
工事場所		糸満市辺野町1丁目1番2の一部	
竣工年月		令和3年10月	
発注機関		糸満市 企画開発部 政策推進課	
施 工		図面名称	B棟 4～PH階 幹線設備配線図
(株)西崎興業		相 尺	1/100(A1) 1/141(A2) 1/200(A3)
(株)大協開発 建設工事共同企業体			
			図面番号 E-21